



BUREAU DE SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE

DIRECTION DE LA SANTÉ

Eaux de consommation

Iles Sous Le Vent

Taux de conformité de l'année 2021

Légende


Réseaux

- Potables
- Taux de conformité entre 50% et 94%
- Taux de conformité < 50%
- Pas de classement


Fontaines

- Potables
- Taux de conformité entre 50% et 94%
- Taux de conformité < 50%
- Pas de classement

BORA BORA

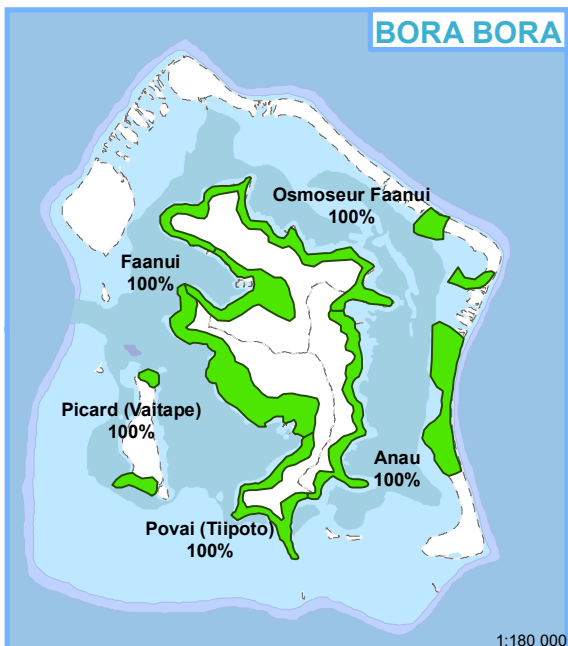

RAIATEA-TAHAA

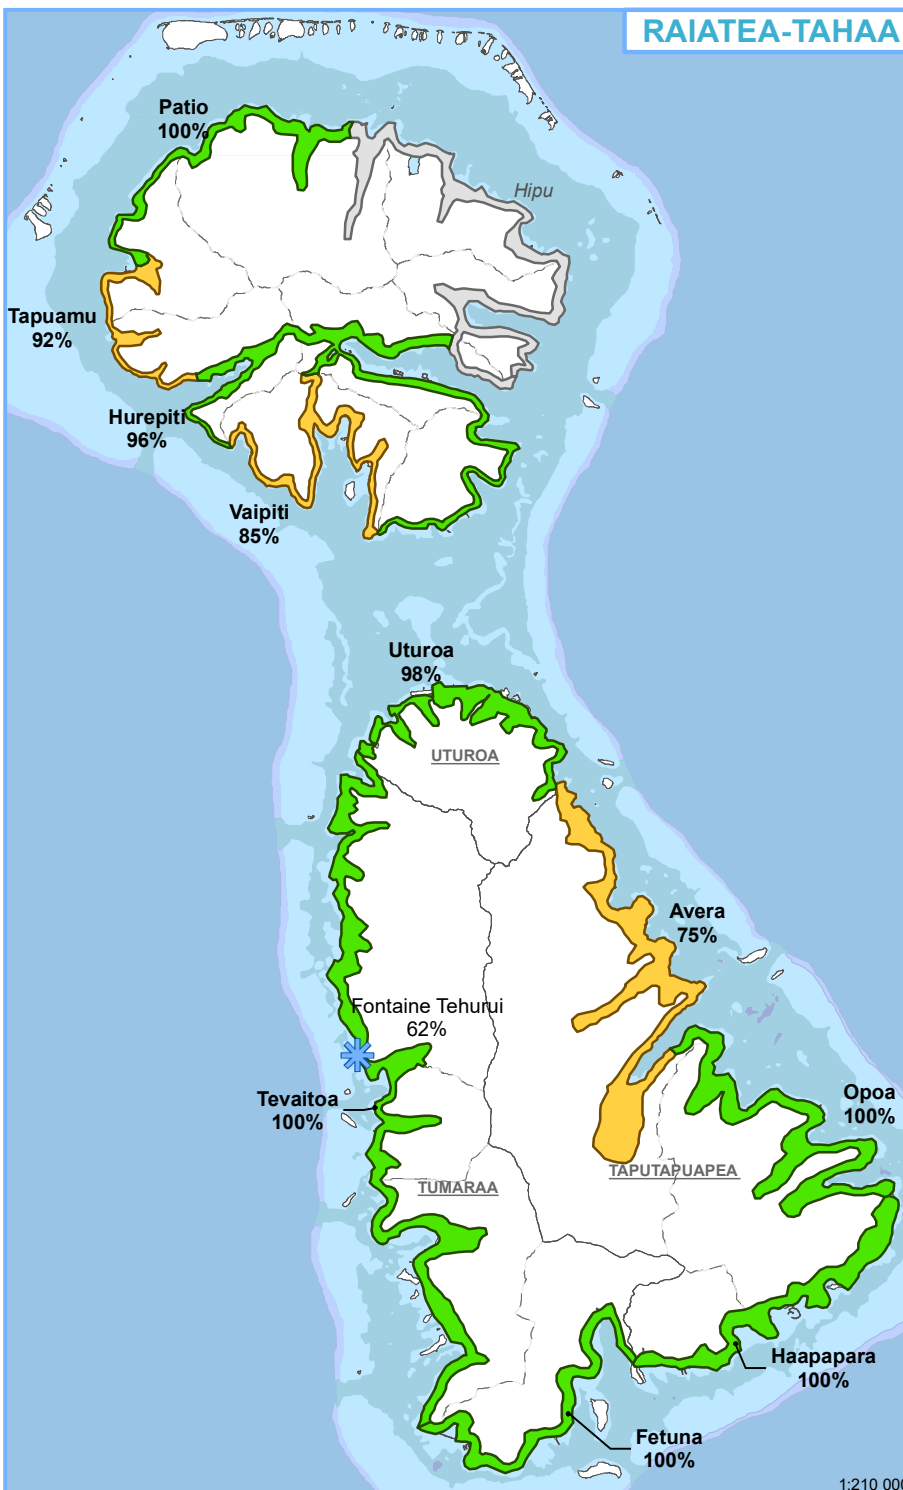

HUAHINE

